

CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO


RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION:

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, Comuna de Pica. Una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598_07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable TK1006, sector Rosario.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	13/02/2024	Próxima Ejecución de Servicio	2025

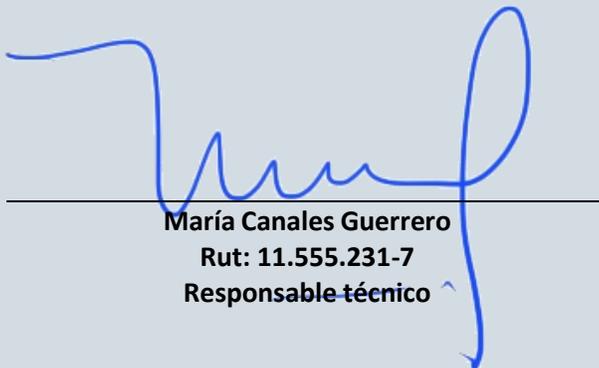

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico

CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO


RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION:

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, Comuna de Pica. Una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598_07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable TK1007, sector Rosario.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	14/02/2024	Próxima Ejecución de Servicio	2025

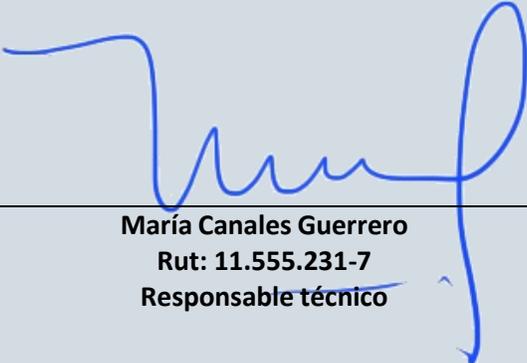

María Canales Guerrero
Rut: 11.555.231-7
Responsable técnico

CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION:

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, región de Tarapacá, Provincia del Tamarugal, Comuna de Pica. Una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598_07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable TK1004, sector Rosario.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	26/03/2024	Próxima Ejecución de Servicio	2025



María Canales Guerrero
Rut: 11.555.231-7
Responsable técnico